
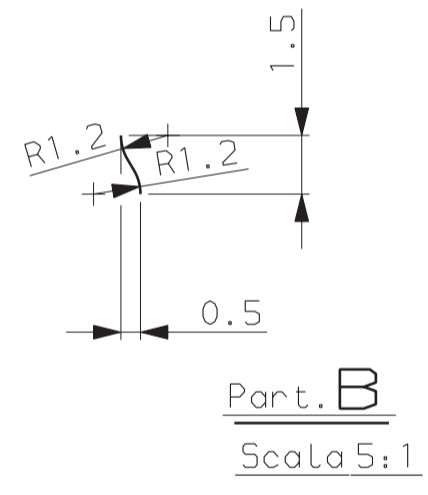
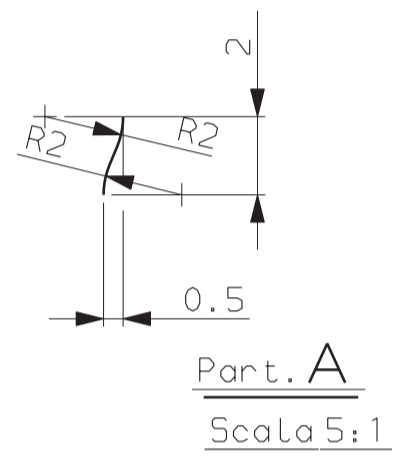


MINIMO FORO PASSANTE = 15.5 mm  
THROUGH BORE MINIMUM

Le quote sono espresse in mm, solo quelle con indicazione di tolleranza sono impegnative.  
ALL dimensions are in millimetres (mm), only those dimensions with tolerances are binding.

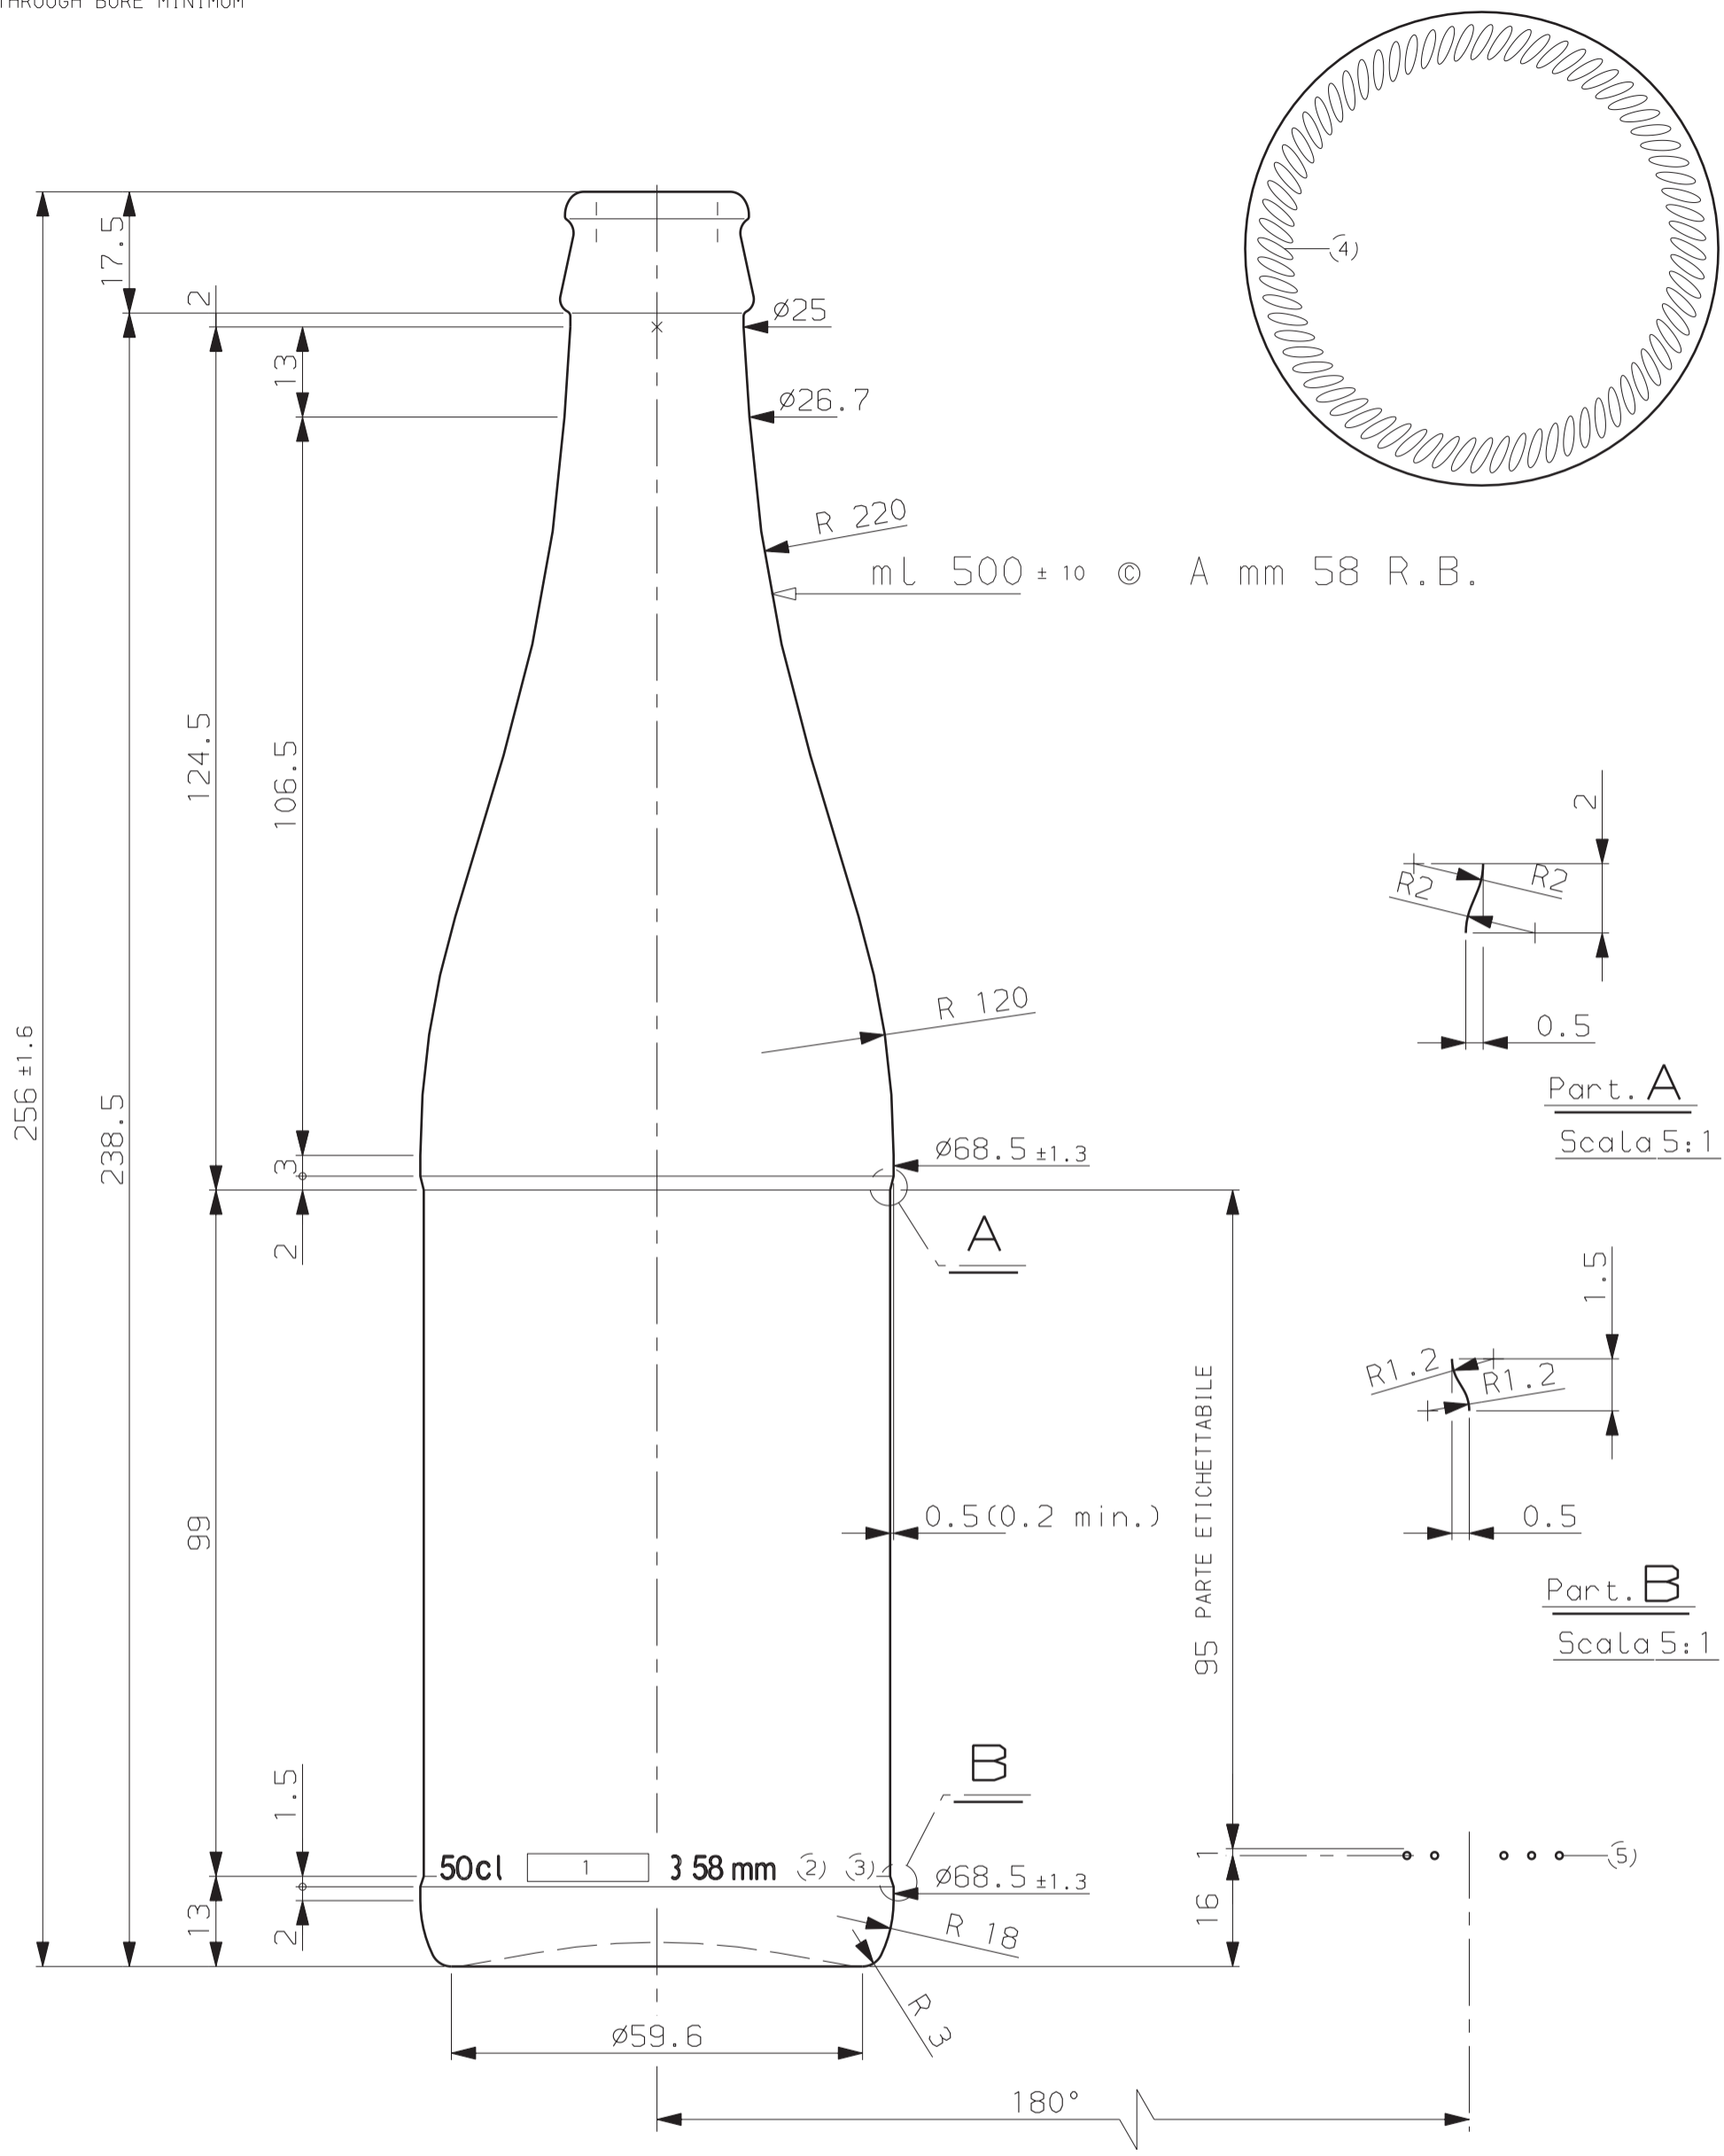

- 1 = MARCHIO DI FABBRICA TRADEMARK
- 2 = CONTRASSEGNO "A" TIPO VETRO "A" GLASS IDENTIFICATION
- 3 = N. CAVITA' CAVITY No.
- 4 = ZIGRINATURA STIPPLING
- 5 = CODICE LETTORE CAVITA' DOT CODE

© = CONTROLLO STATISTICO STATISTICAL CONTROL  
TOLLERANZA FUORI VERTICALITA' MAX SU 360° = 5.7  
MAX. VERTICALITY TOLERANCE ON 360°  
ANGOLO DI CADUTA = 15.36°  
TIP ANGLE

SAP NUMBER-007158

REV.	DESCRIZIONE	DATA
D	Cambiata la commissione	04.06.02
	Modificato profilo spalla, salvaetichetta e spostate le incisioni metrologiche	19.03.02
A	Modificato il salvaetichetta	29.01.02

<h1>Betti Vetro s.r.l.</h1> <p>commercio contenitori in vetro</p>	COMMISSIONE CUSTOMER <b>STANDARD</b>	PESO CIRCA APPROX WEIGHT gr 285	CAPACITA' R.B. CIRCA APPROX BRIMFUL CAPACITY ml 520	N. ARTICOLO JOB No. <b>8355D</b>	
	ARTICOLO JOB <b>VICHY VAP-VAR 500 ml R.M.</b>	IMBOCCATURA FINISH <b>Corona 26 H 175</b>	COD. IMB. FINISH No. <b>151</b>	CONT. CHKD.	
	DATA DATE <b>02.05.00</b>	RIF. REF. <b>----</b>	COLORE COLOR <b>--</b>	SCALA SCALE <b>1:1</b>	DIS. DRN.